



Station : **Cornimont**
 Site : **Agglomération**
 Canal : **37**
 Polarisation : **H**
 PARmax : **5 W**

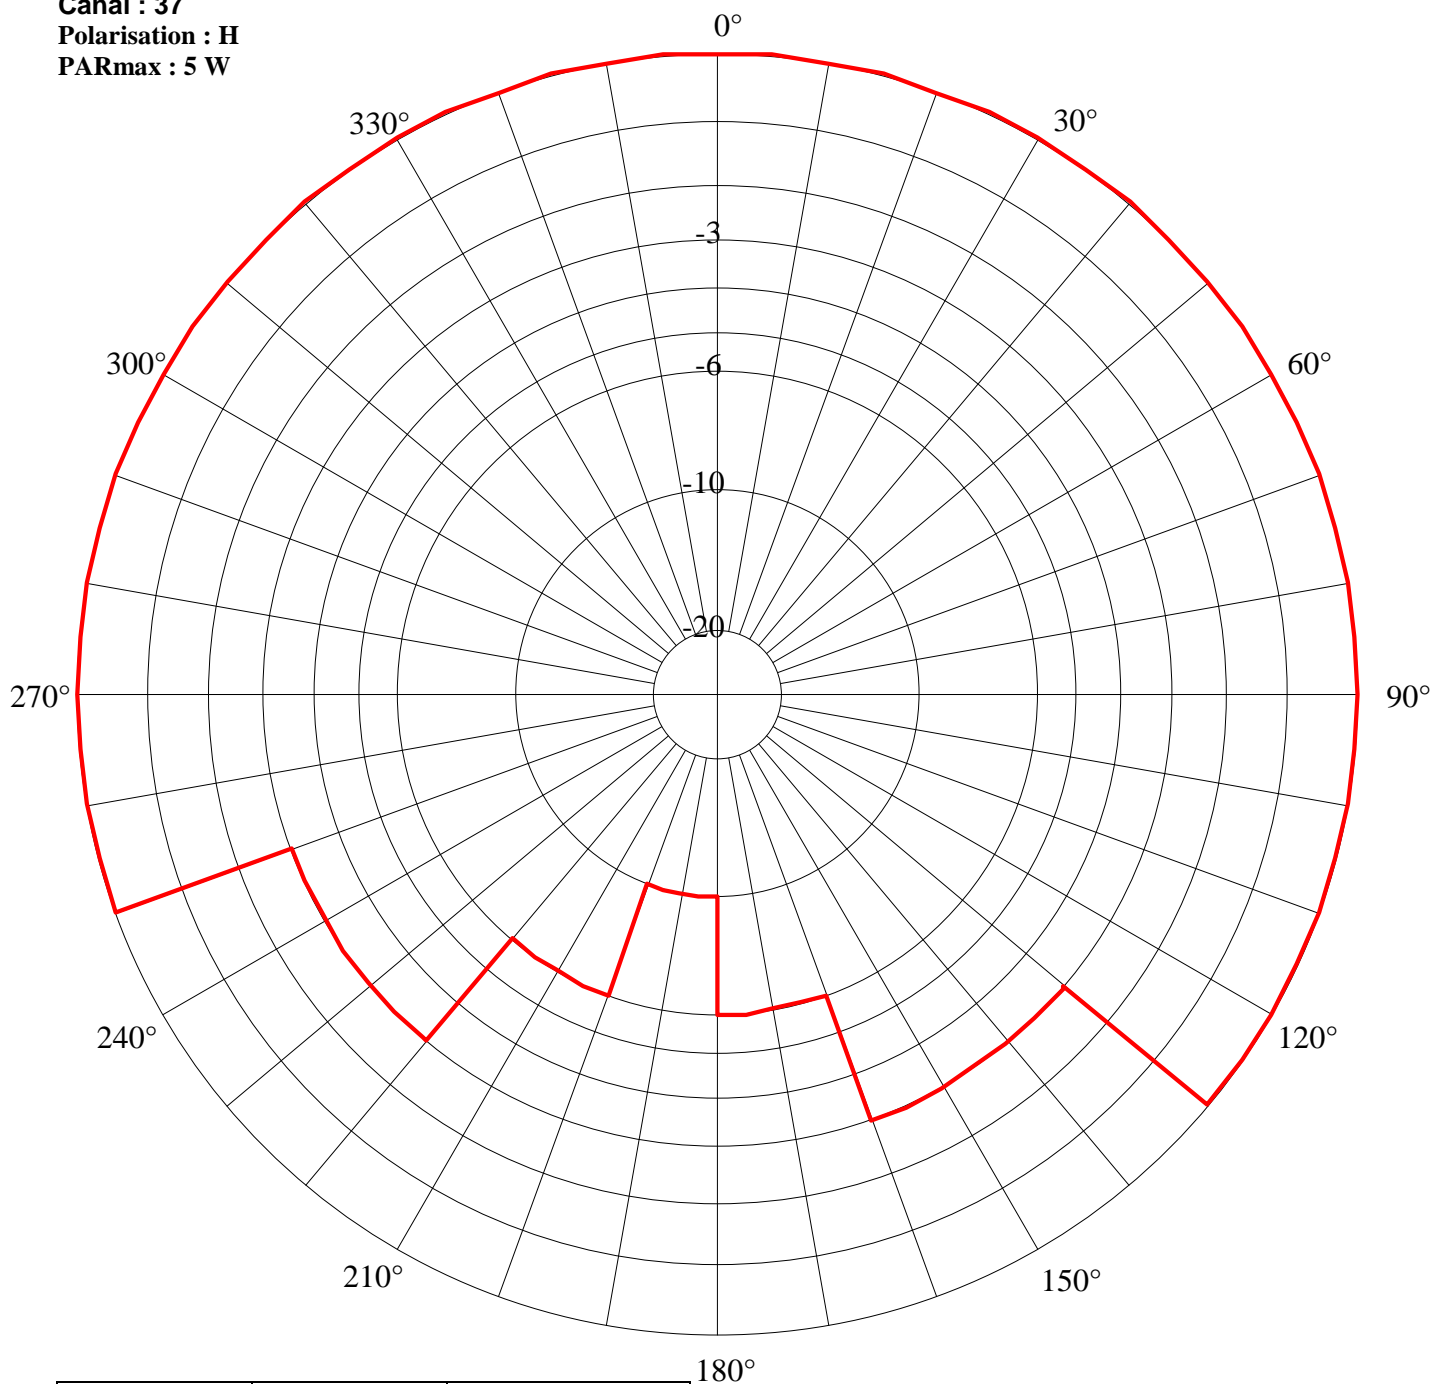

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
130/160	3	0,003
160/180	6	0,001
180/200	10	0,001
200/220	6	0,001
220/250	3	0,003

Sous-réserve de modifications liées à la coordination


Station : **Cornimont**
 Site : **Agglomération**
 Canal : **49**
 Polarisation : **H**
 PARmax : **5 W**

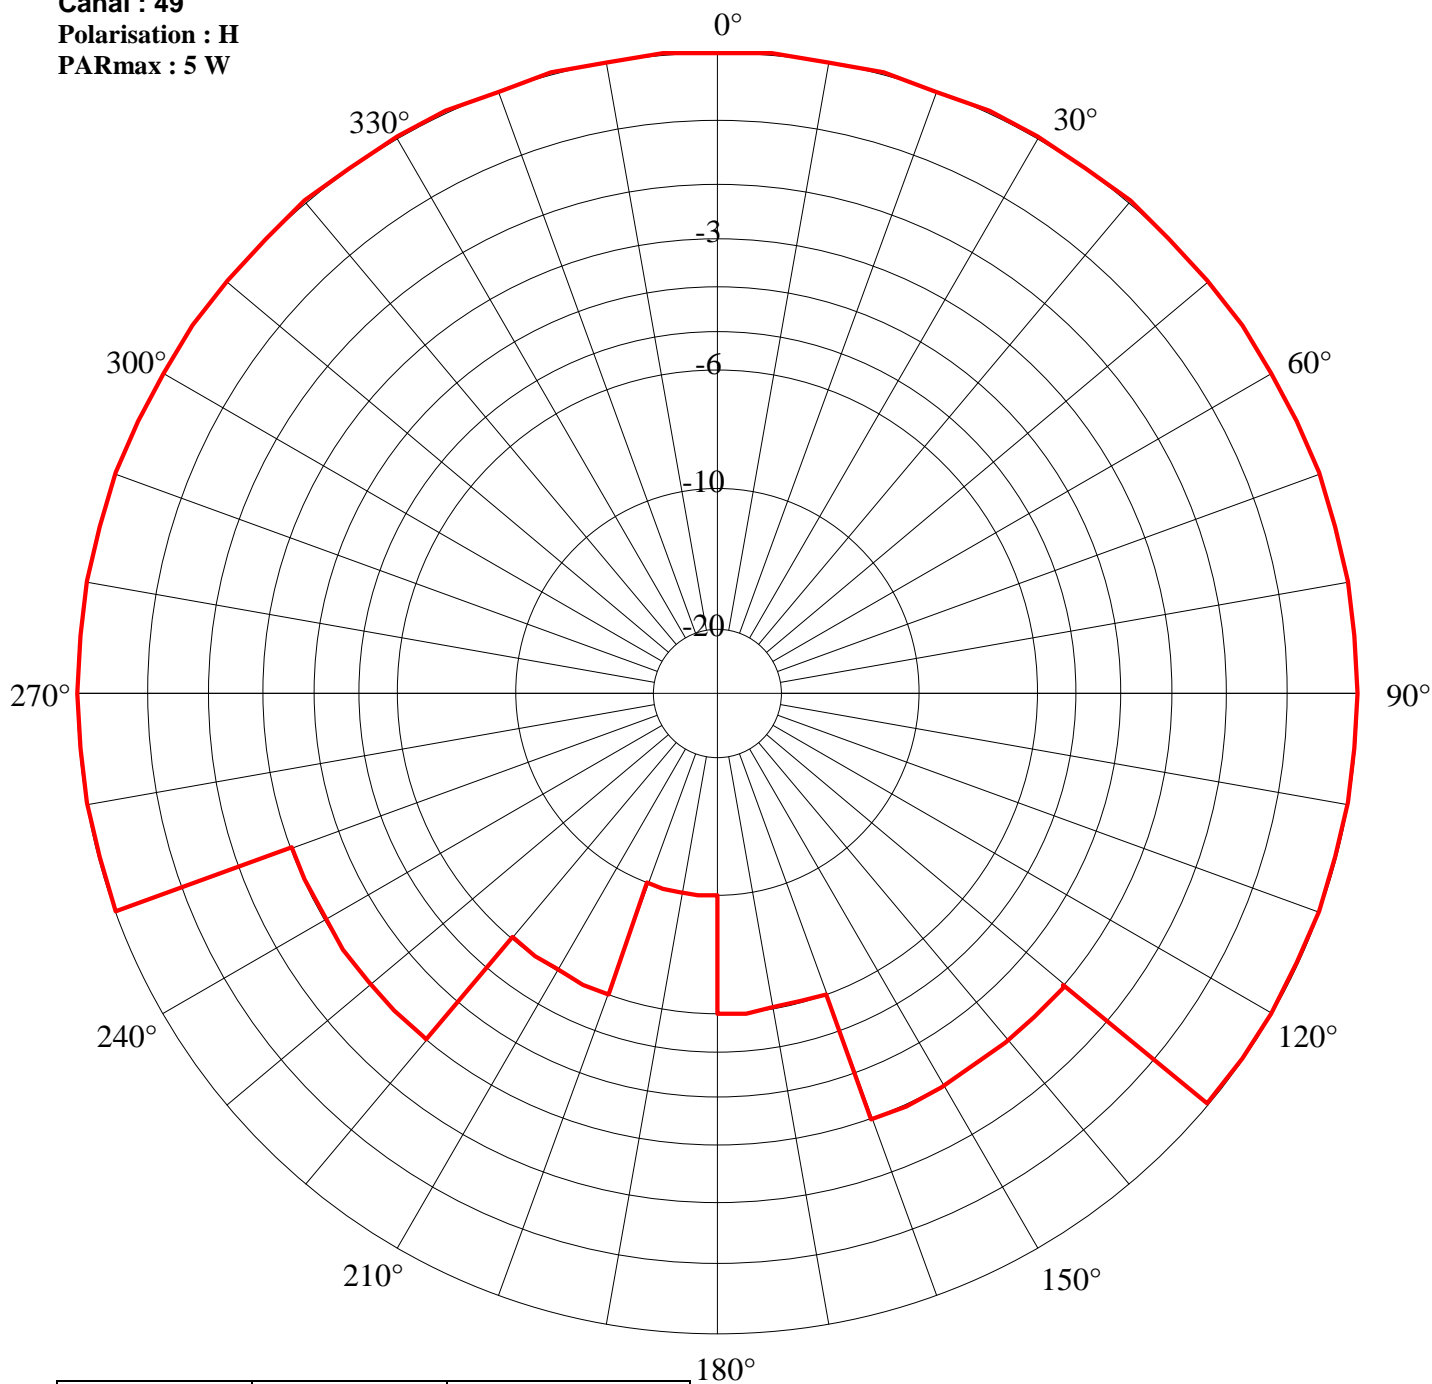

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
130/160	3	0,003
160/180	6	0,001
180/200	10	0,001
200/220	6	0,001
220/250	3	0,003

Sous-réserve de modifications liées à la coordination


Station : Cornimont
Site : Agglomération
Canal : 58
Polarisation : H
PARmax : 5 W

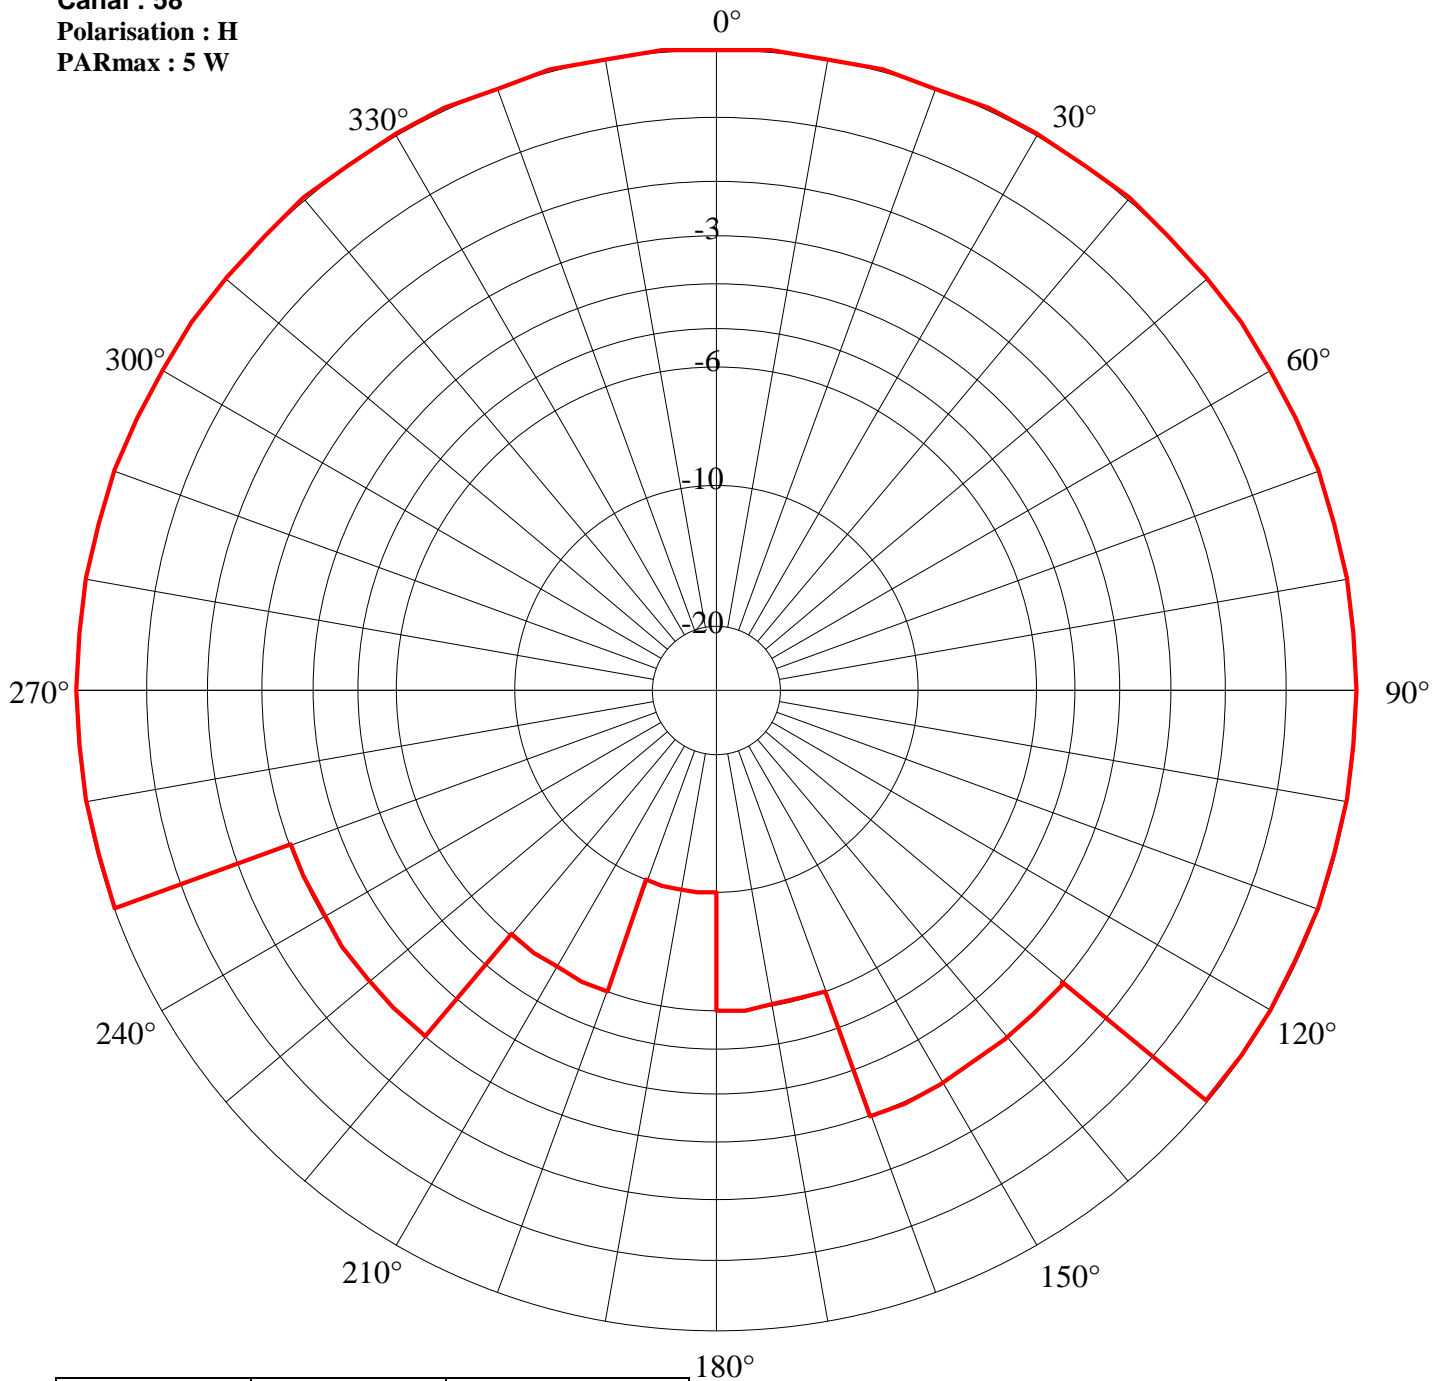

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
130/160	3	0,003
160/180	6	0,001
180/200	10	0,001
200/220	6	0,001
220/250	3	0,003

Sous-réserve de modifications liées à la coordination


Station : **Cornimont**
 Site : **Agglomération**
 Canal : **60**
 Polarisation : **H**
 PARmax : **5 W**

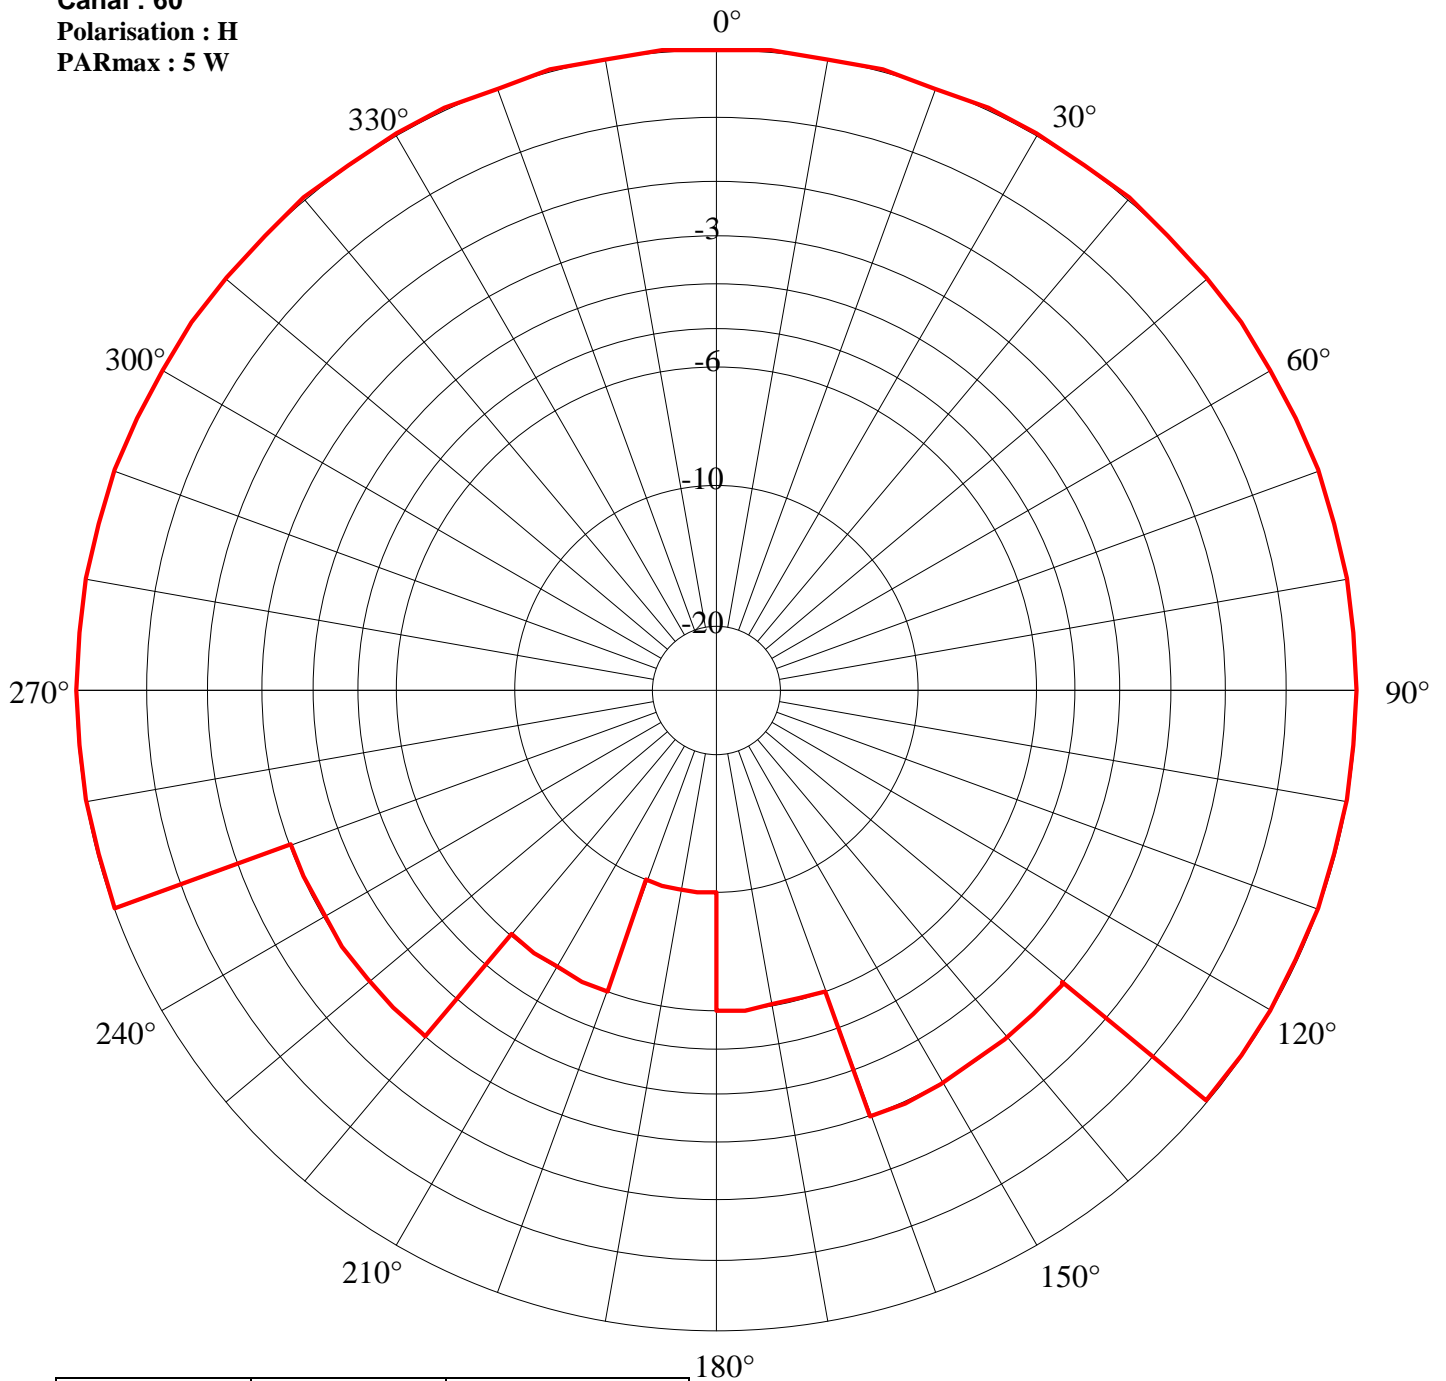

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
130/160	3	0,003
160/180	6	0,001
180/200	10	0,001
200/220	6	0,001
220/250	3	0,003

Sous-réserve de modifications liées à la coordination


Station : **Cornimont**
 Site : **Agglomération**
 Canal : **61**
 Polarisation : **H**
 PARmax : **5 W**

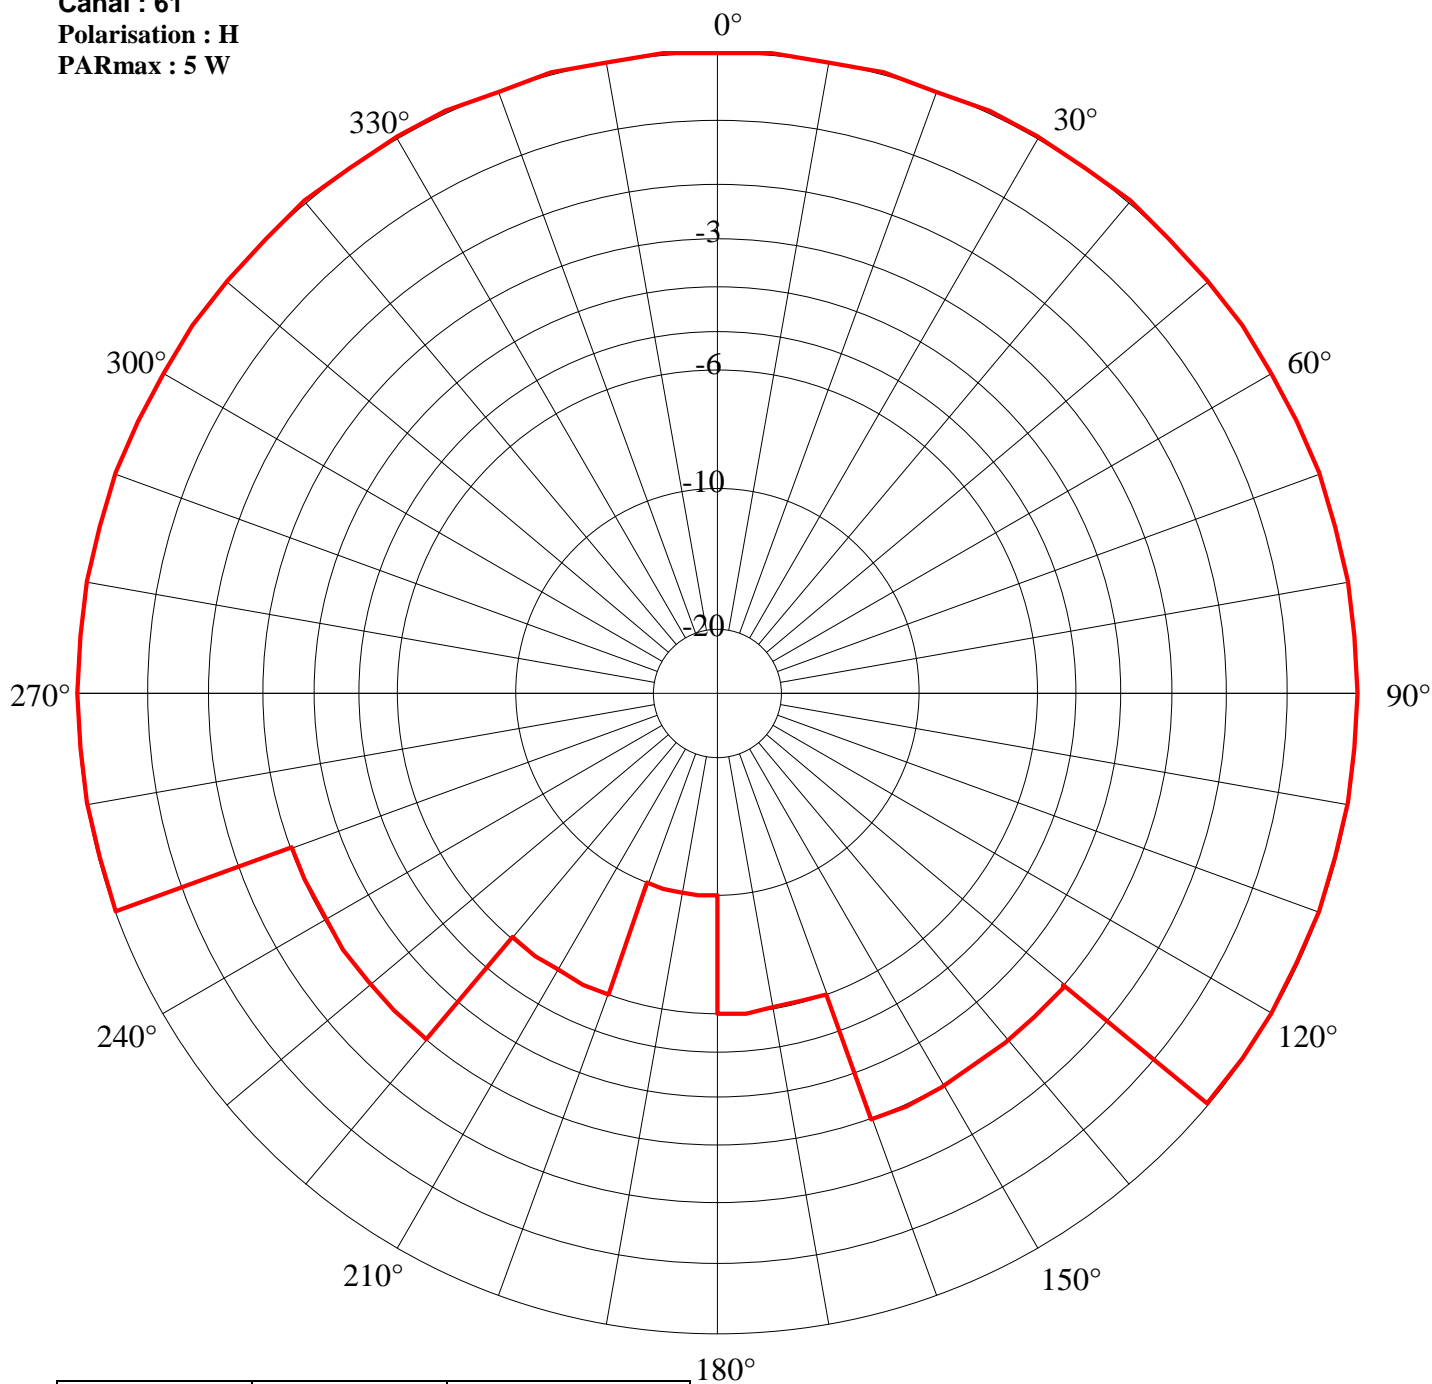

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
130/160	3	0,003
160/180	6	0,001
180/200	10	0,001
200/220	6	0,001
220/250	3	0,003

Sous-réserve de modifications liées à la coordination

Station : Cornimont
Site : Agglomération
Canal : 64
Polarisation : H
PARmax : 5 W

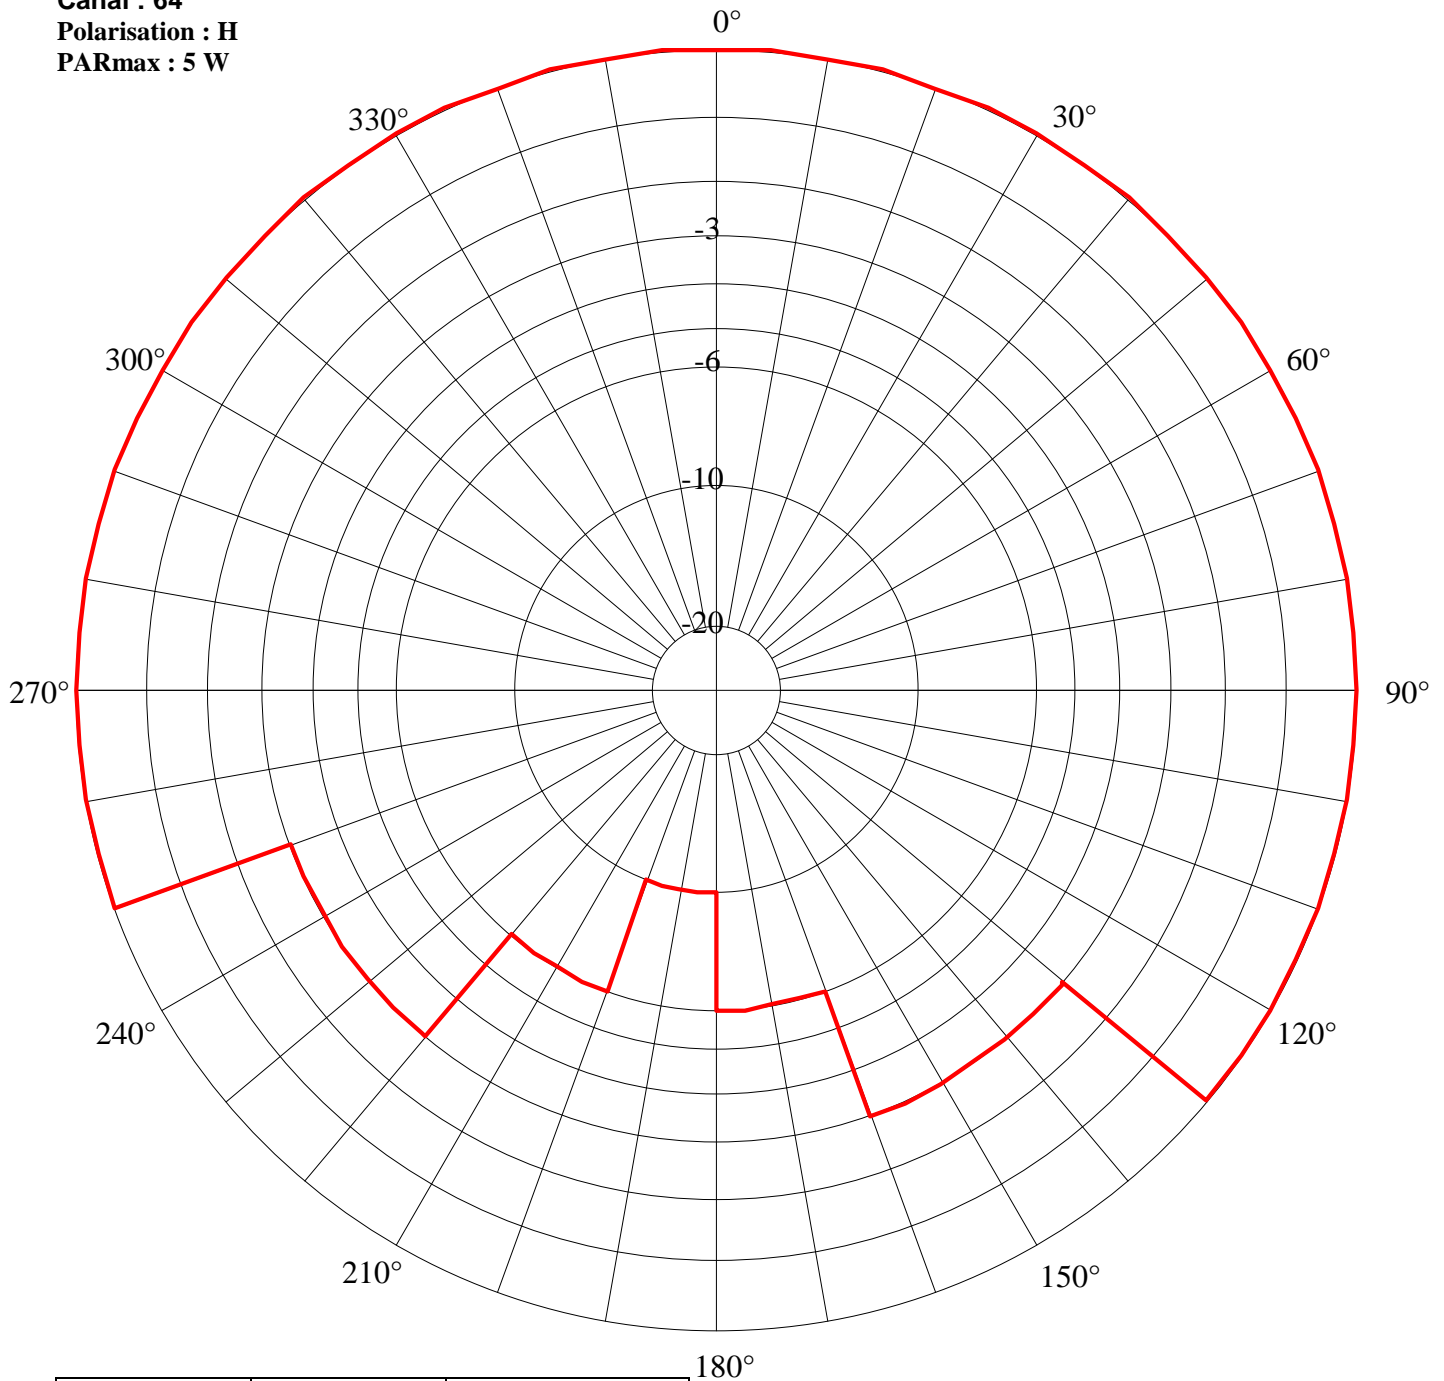

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
130/160	3	0,003
160/180	6	0,001
180/200	10	0,001
200/220	6	0,001
220/250	3	0,003

Sous-réserve de modifications liées à la coordination