


Station : **MONTPELLIER**

Site : **Saint-Baudille**

Canal : **40**

Polarisation : **H**

PAR : **100 kW**

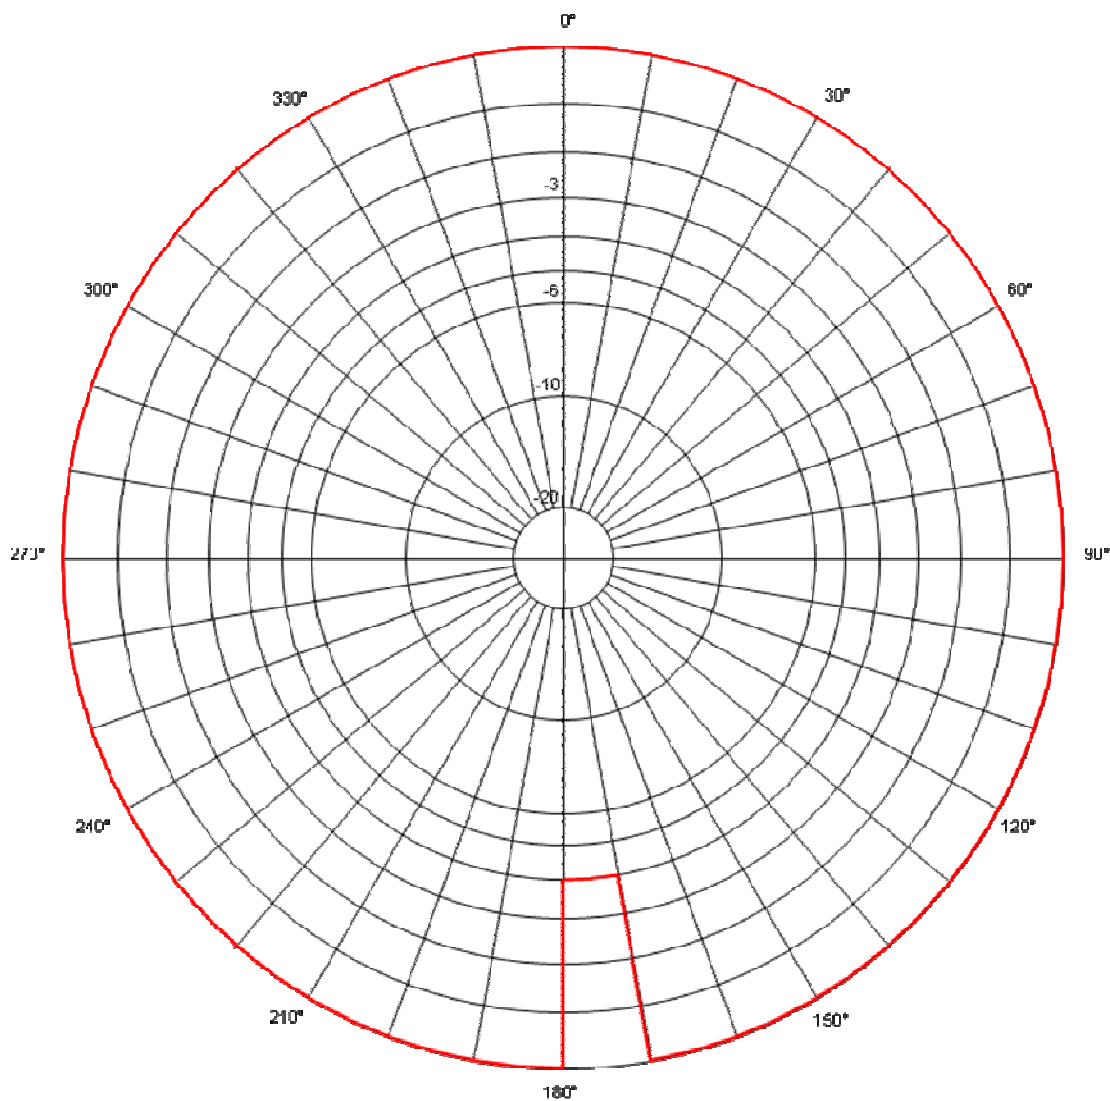

Secteur/Azimet	Restriction	PAR résultante(kW)
170/180	4	39,8


Station : MONTPELLIER

Site : *Saint-Baudille*


Canal : 50, 53, 56

Polarisation : H

PAR : 100 kW

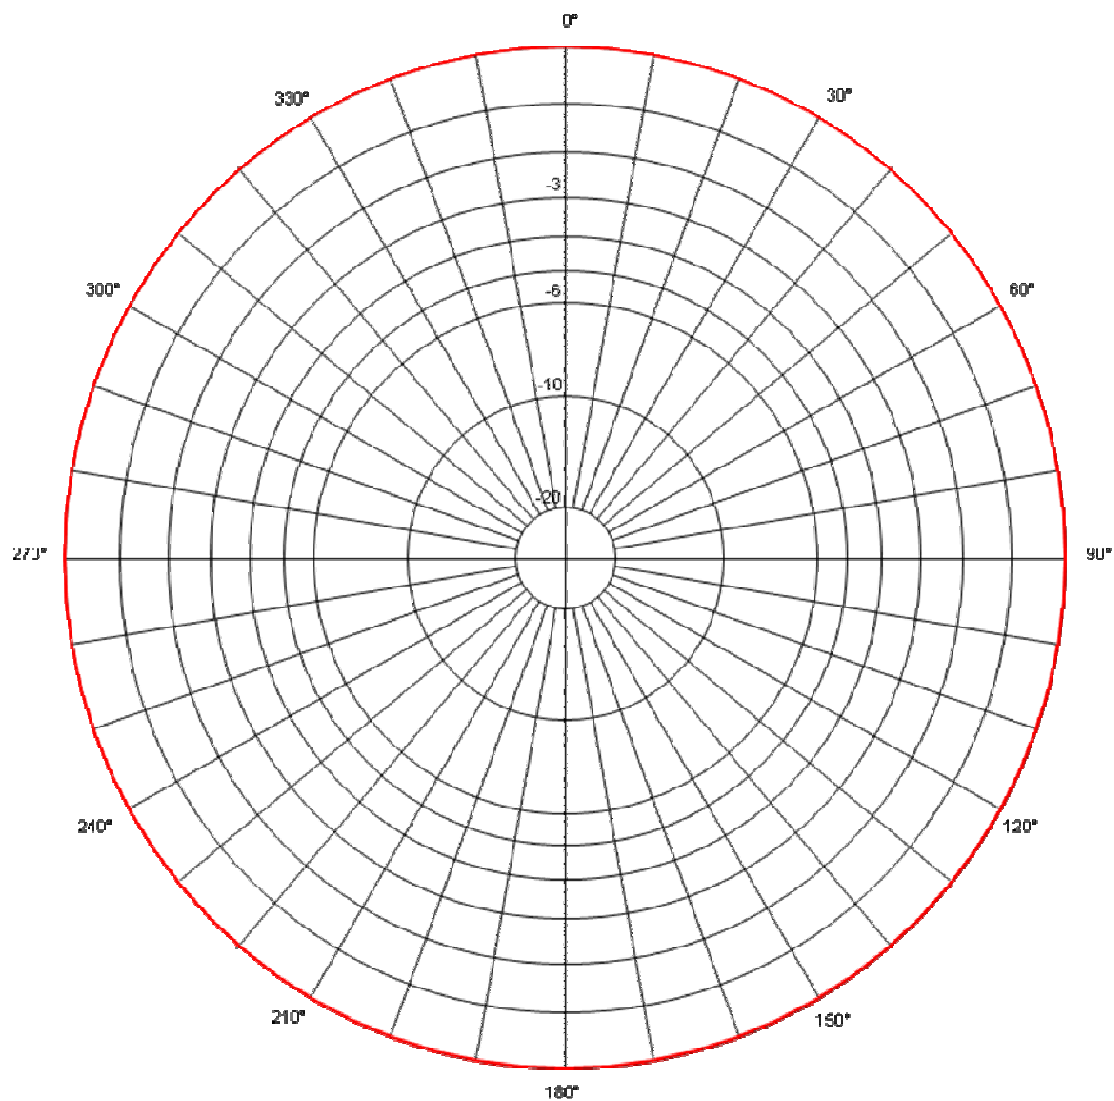

Station : **MONTPELLIER**
 Site : **Saint-Baudille**
 Canal : 49, 52
 Polarisation : H
 PAR : 32 kW

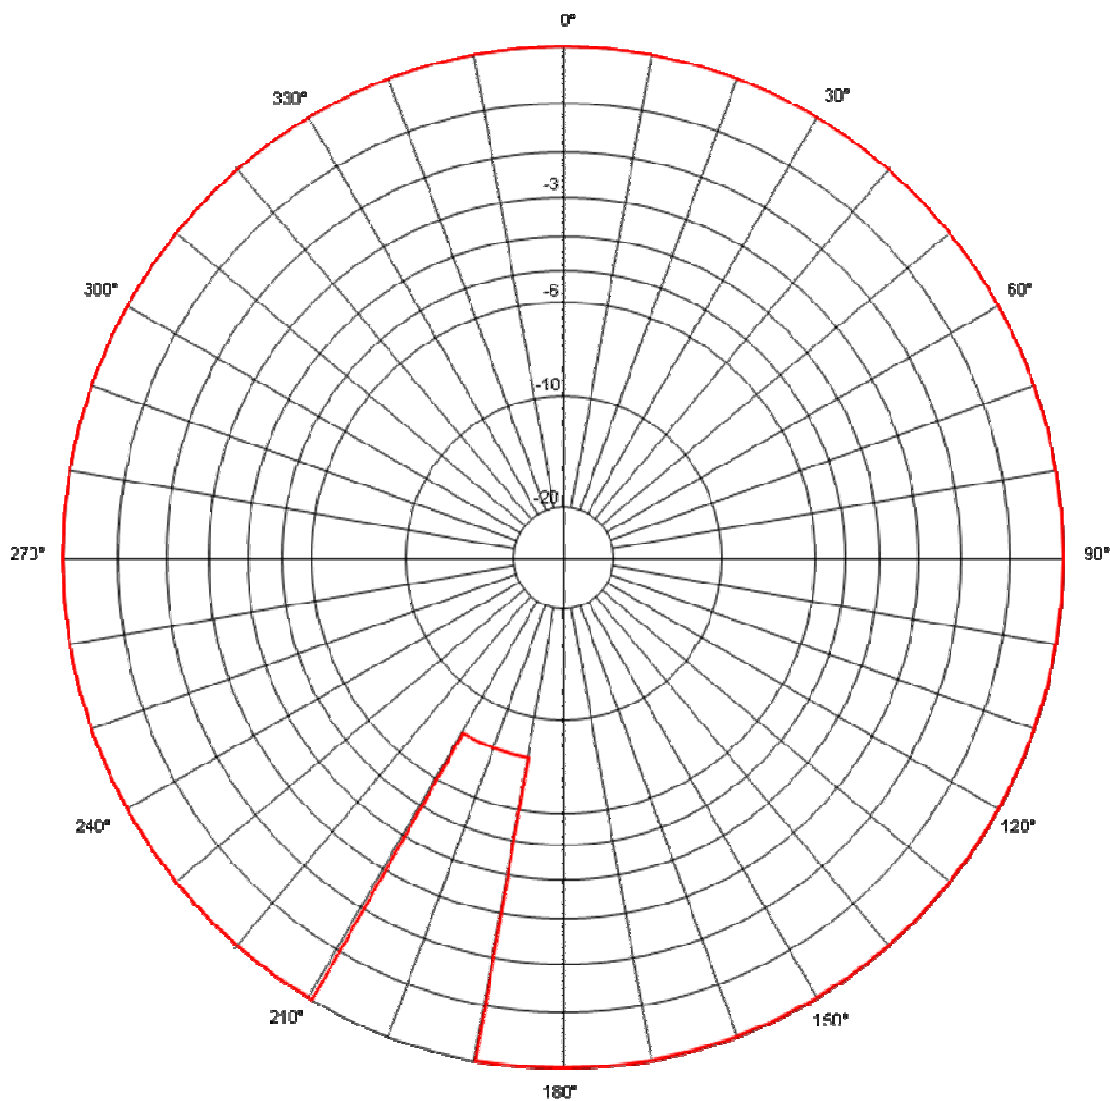

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante(kW)
190/210	8	5,1

La restriction dans le secteur 190°/210° est à respecter pour des angles de site supérieurs ou égaux à -1°. Pour des angles de site inférieurs à -1°, la P.A.R. émise pourra être égale à 32 kW.